Le 23 septembre 2026

Scandium Canada obtient sa meilleure intersection de 2026 à Crater Lake : 140,15 m à 293 ppm Sc_2O_3, et trois intersections dépassent 100 m

FAITS SAILLANTS

- Le trou CLB26076 a recoupé 140 mètres de minéralisation en scandium à 293 ppm Sc_2O_3, soit l'intersection la plus longue de la campagne 2026, incluant une section à haute teneur de 30 mètres à 512 ppm ;
- Trois trous ont maintenant recoupé chacun plus de 100 mètres de minéralisation continue : CLB26076 (140 m), CLB26072 (125 m, rapporté en août) et CLB26080 (102 m) ;
- Les 12 trous dont les résultats ont été rapportés à ce jour ont tous recoupé de la minéralisation en scandium, avec des teneurs conformes à celles de l'estimation des ressources minérales actuelle. Le gisement se comporte comme le modèle le prévoyait ;
- Au total, 15 trous forés à ce jour ont confirmé la présence de lithologies favorables porteuses de scandium dans les extensions latérales nord et sud du gisement TG, ce qui pourrait prolonger les zones minéralisées de 245 mètres ;
- Au total, 5 trous d'exploration ont confirmé la présence de minéralisation au nord et au sud du gisement TG ;
- Deux trous d'exploration forés dans la zone Discovery ont recoupé en profondeur deux minces ferrosyénites riches en pyroxène (PXFESYN), d'une épaisseur allant jusqu'à 1 m. Les résultats d'analyse sont en attente ;
- La campagne de forage devrait être terminée d'ici le 13 octobre, et les derniers échantillons de carottes devraient être envoyés aux laboratoires d'ici la mi-octobre 2026.

QUÉBEC, QUÉBEC – Scandium Canada Ltée (TSX-V : SCD) (la « Société ») est heureuse d'annoncer des résultats additionnels d'analyses du programme de forage au diamant 2026 sur son projet de scandium Crater Lake, au Nunavik, Québec.

La Société a reçu les résultats d'analyse de 9 trous additionnels forés en vue de l'extraction d'un échantillon en vrac du gisement TG. Tous les trous forés à cette fin et dont les résultats ont été reçus à ce jour ont recoupé les lithologies et la minéralisation ciblées, soit des ferrosyénites à olivine ou à pyroxène porteuses de scandium, avec des teneurs conformes à celles de l'estimation des ressources minérales (MRE 2025) du gisement TG.

En date du 22 septembre, 40 trous totalisant 7 701 m ont été forés, et 7 trous additionnels sont prévus d'ici la fin de la campagne 2026. L'emplacement de tous les trous de forage est présenté à la figure 1.

Citation du président et chef de la direction

« Nous sommes très satisfaits du rythme et des résultats de la campagne de forage 2026. Tous nos objectifs ont été atteints, soit la collecte d'un échantillon en vrac représentatif du minerai, d'environ 15 à 16 tonnes, pour appuyer les essais métallurgiques menant à une étude de faisabilité, la confirmation des extensions latérales du gisement TG vers le nord et le sud sur au moins 240 m à ce jour, et l'identification de cibles d'exploration additionnelles sur la propriété », **a déclaré Simon Thibault, président et chef de la direction, Scandium Canada.**

RÉSULTATS DE FORAGE

Les résultats d'analyse rapportés proviennent de 9 trous de forage d'échantillon en vrac situés le long du gisement TG, tel que délimité dans l'estimation des ressources minérales (MRE 2025) du 2 mai 2025. Voir la figure 1.

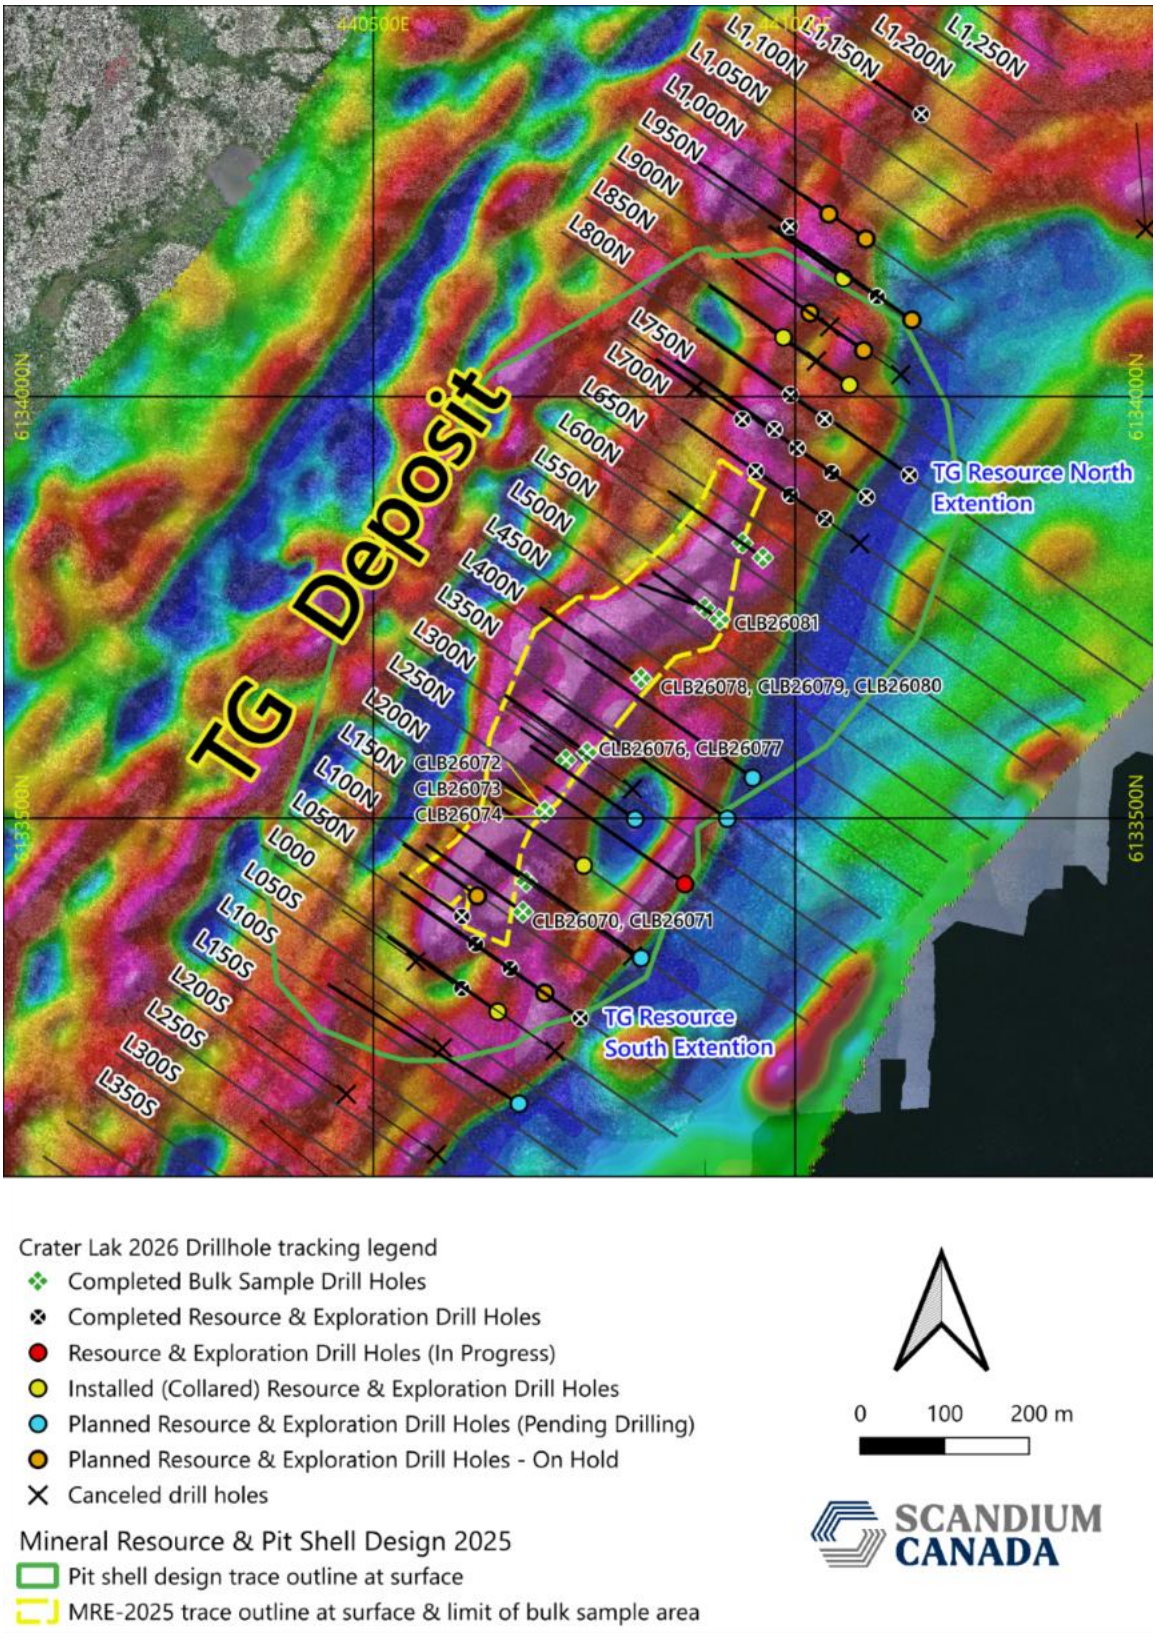


Figure 1 : Carte de localisation des forages Crater Lake 2026 sur fond MAG 2026.

Tableau 1 : Intersections et résultats d'analyses des forages 2026

Forage	Zone	De (m)	À (m)	Longueur de carotte le long du trou (m) * voir note	Sc_2O_3 (ppm)
CLB-26-071	1	21,15	29,1	7,95	205,39
CLB-26-071	2	63,65	112	48,35	299,16
CLB-26-071	3	130,4	195	64,6	213,51
CLB-26-074	1	8,05	21,8	13,75	200,76
CLB-26-074	2	60	78,9	18,9	160,63
CLB-26-075	1	8,05	24,7	16,65	206,31
CLB-26-075	2	96,8	102,2	5,4	177,73
CLB-26-075	3	122	193,4	71,4	195,62
CLB-26-076	1	12,1	16,05	3,95	186,07
CLB-26-076	2	57,1	72	14,9	236,57
CLB-26-076	3	82,8	222,95	140,15	293,32
CLB-26-076	Incluant	87,5	88,45	0,95	1 033,85
CLB-26-076	Incluant	95,3	125,1	29,8	511,63
CLB-26-077	1	12,45	15,2	2,75	187,47
CLB-26-077	2	48,4	54,1	5,7	185,95
CLB-26-077	3	64,25	148,3	84,05	191,43
CLB-26-077	4	226,5	228	1,5	848,25
CLB-26-078	1	25,7	39	13,3	195,62
CLB-26-078	2	88	100,3	12,3	169,25
CLB-26-078	3	116,4	126,2	9,8	183,77
CLB-26-078	4	154,8	162,25	7,45	261,47
CLB-26-078	5	176,55	216,6	40,05	294,13
CLB-26-078	Incluant	192	216,6	24,6	356,07
CLB-26-079	1	17	31	14	252,7
CLB-26-079	2	82,1	113,65	31,55	293,81
CLB-26-079	3	163	218,6	55,6	178,98
CLB-26-080	1	39,6	54,5	14,9	195,64
CLB-26-080	2	62,2	164,25	102,05	229,68
CLB-26-081	1	25,85	78,65	52,8	262,91
CLB-26-081	2	151,2	198	56,8	225,46

** Note : **La longueur de carotte le long du trou** correspond à une intersection significative mesurée le long du trou, et non à l'épaisseur réelle calculée d'une zone minéralisée. L'épaisseur réelle des zones reste à déterminer.*

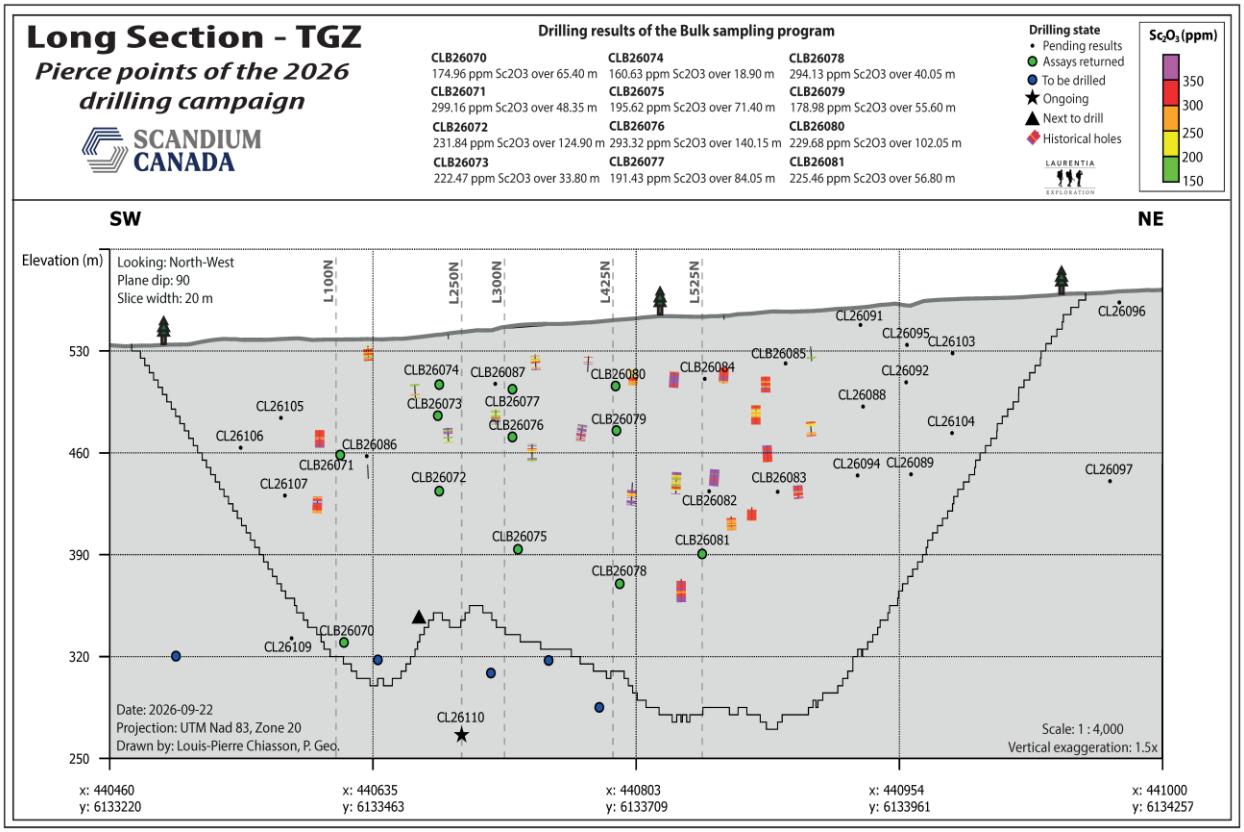


Figure 2 : Section longitudinale verticale, vue vers le NO

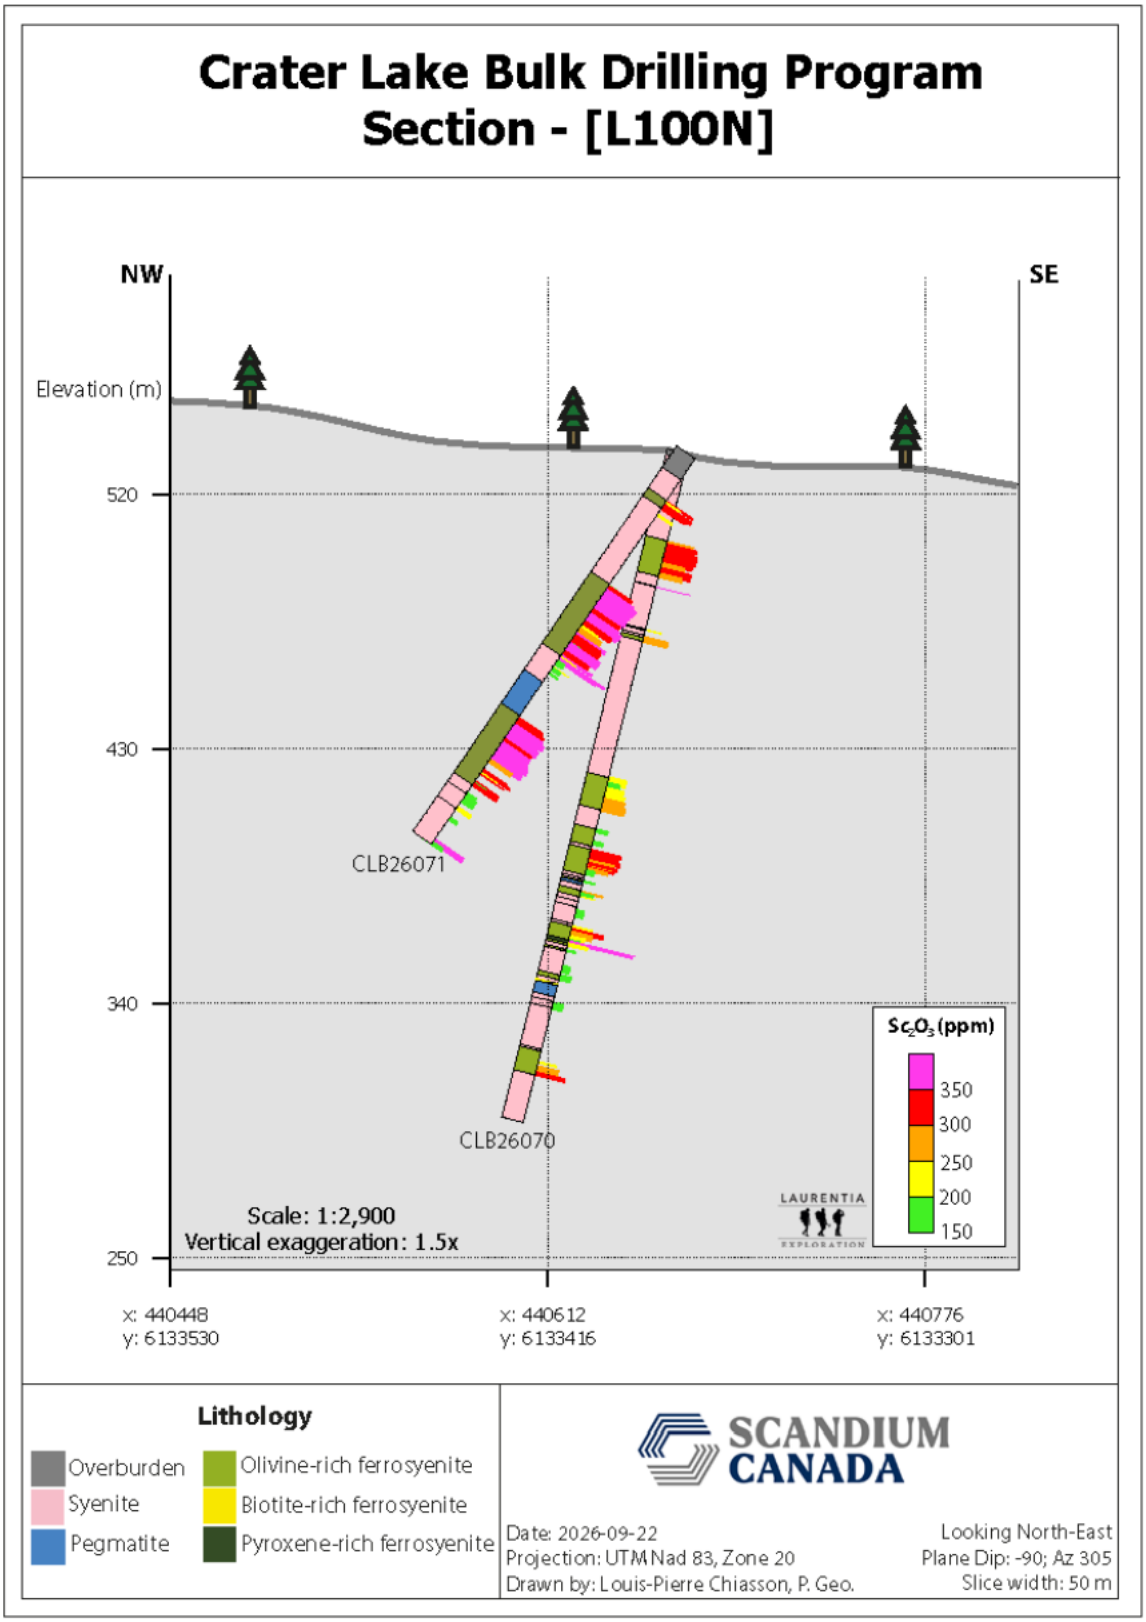


Figure 2.a : Section L100N

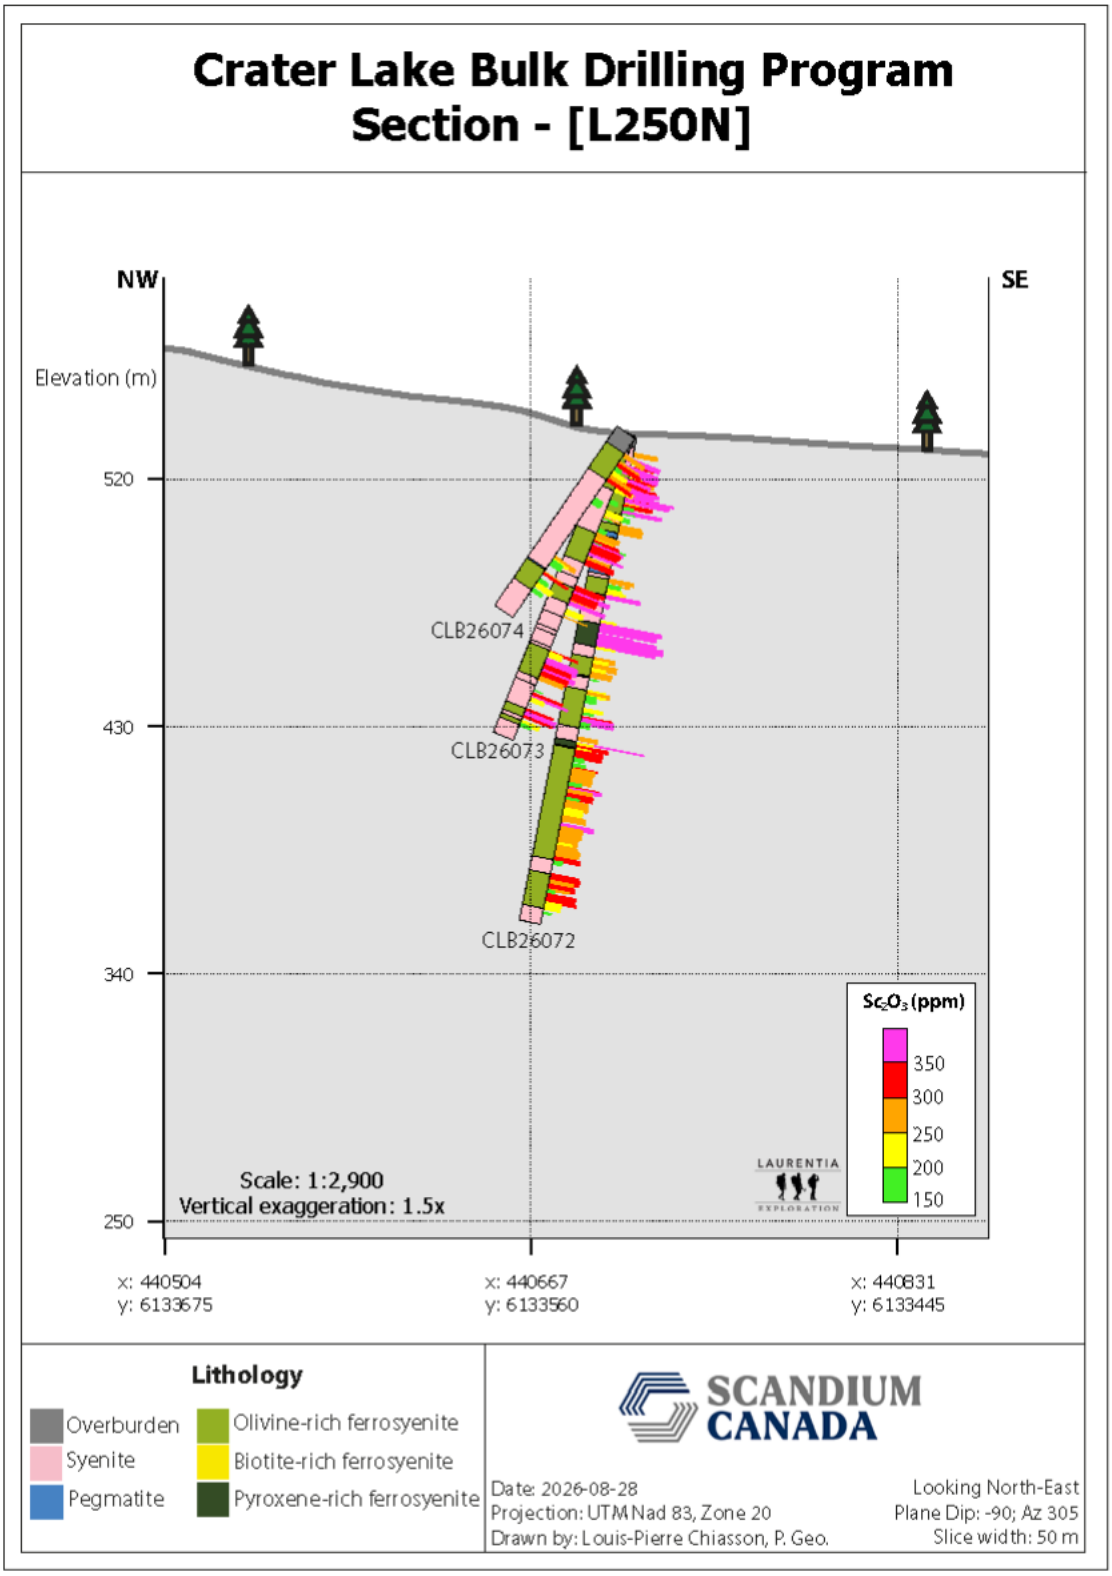


Figure 2.b : Section L250N

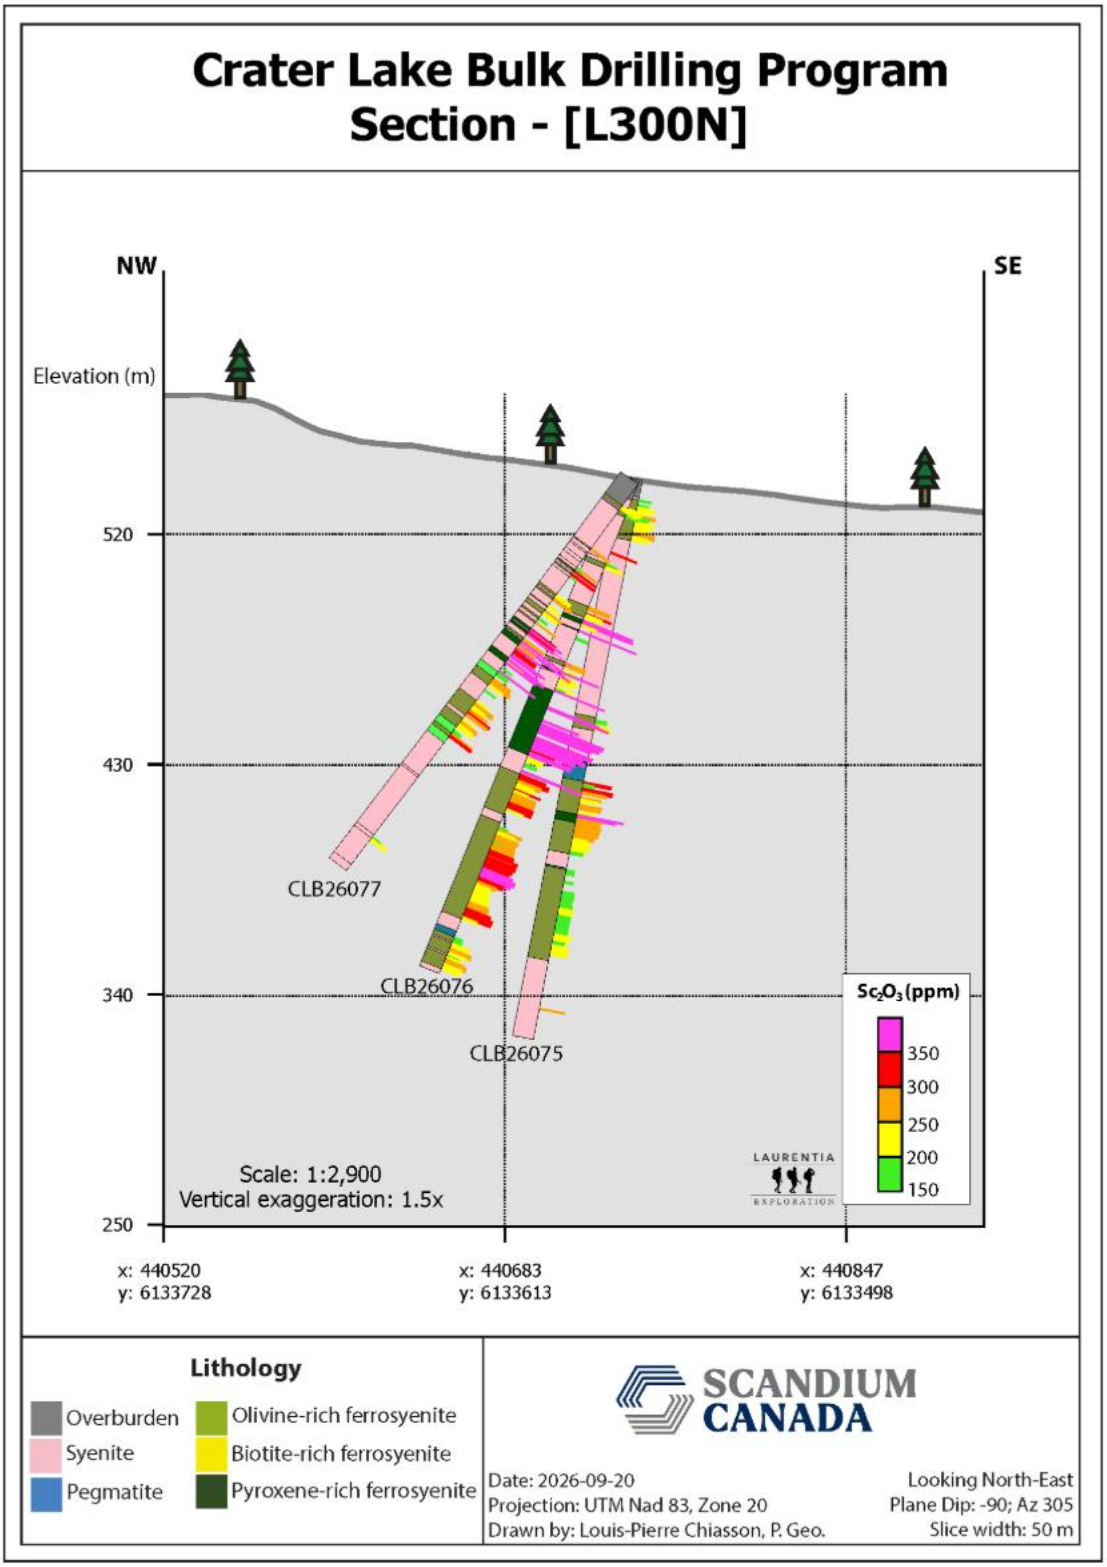


Figure 2.c : Section L300N

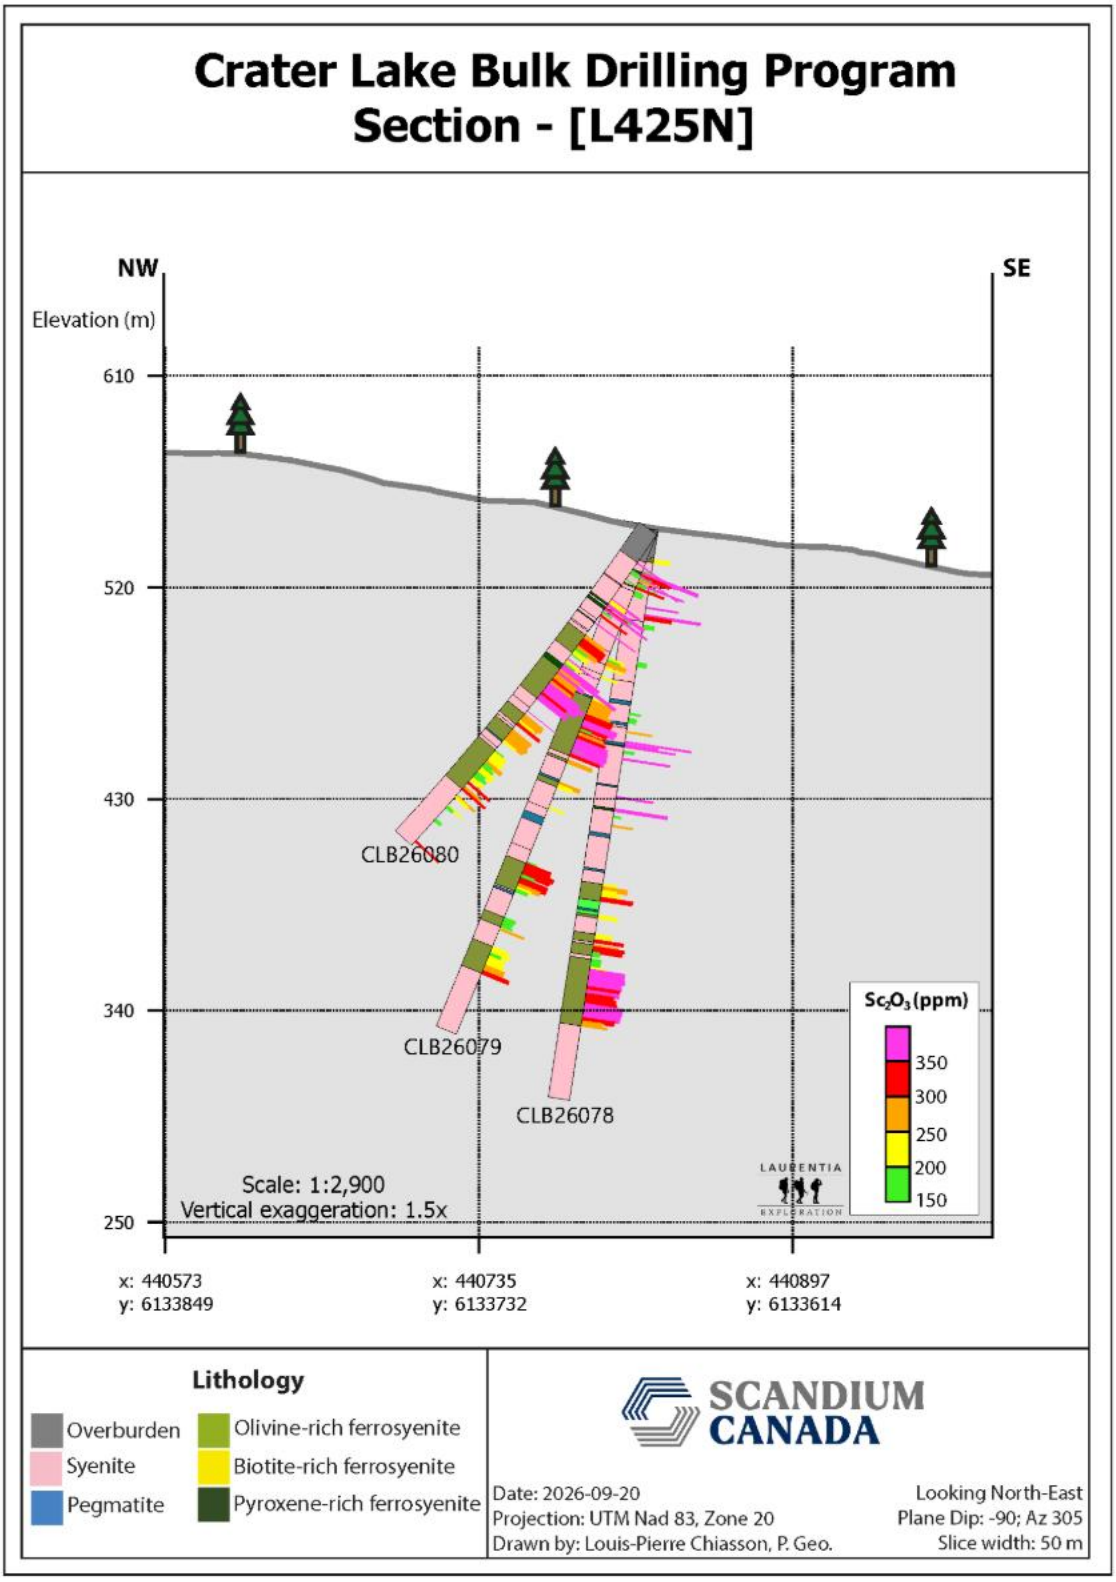


Figure 2.d : Section L425N

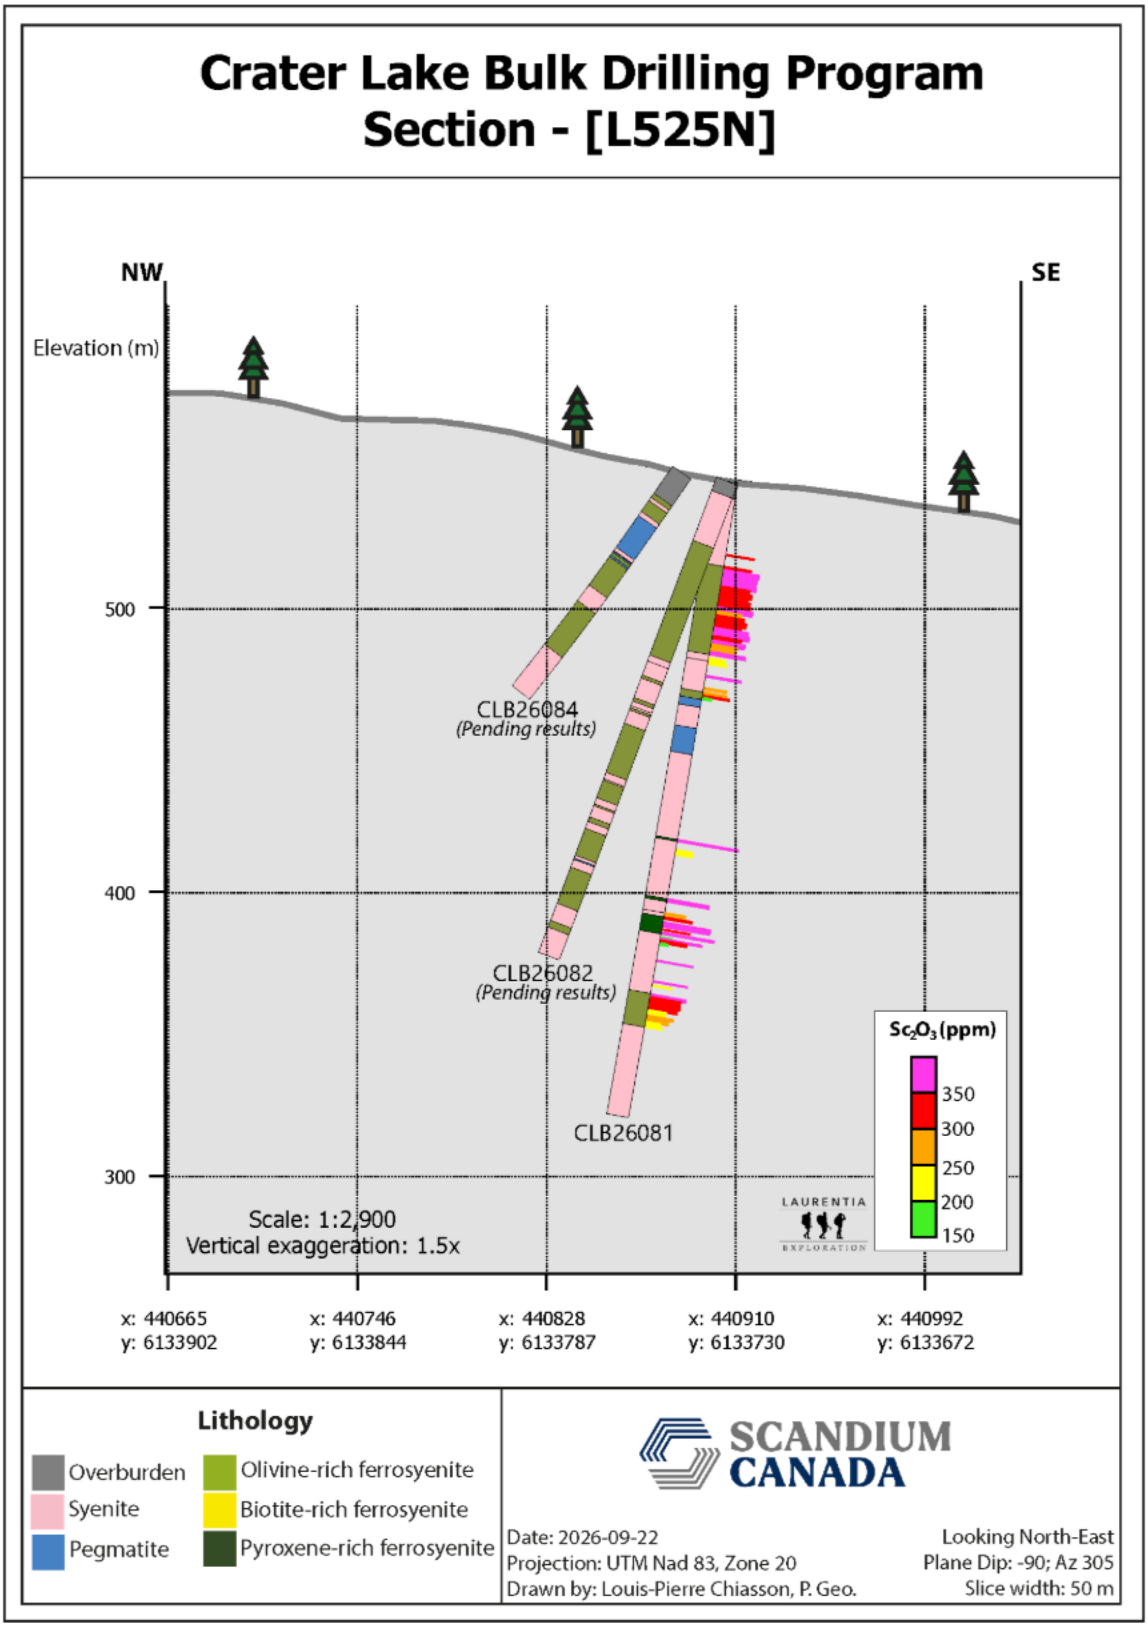


Figure 2.e : Section L525N

Échantillonnage, analyses, assurance et contrôle de qualité (AQ/CQ)

Des procédures strictes d'AQ/CQ, conformes aux exigences de divulgation du Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie, ont été appliquées lors du traitement des échantillons pour le projet Crater Lake, y compris l'insertion de matériaux de référence certifiés (standards), de duplicatas et de blancs à intervalles réguliers tout au long de la séquence d'échantillons. Au total, 4 591 échantillons de carottes de forage et 381 échantillons AQ-CQ ont été envoyés à Activation Laboratories Ltd., soit 2 329 échantillons de carottes et 183 échantillons AQ-CQ provenant des trous d'échantillon en vrac (CLB-26), et 2 262 échantillons de carottes et 198 échantillons AQ-CQ provenant des trous de ressources et d'exploration. Les échantillons AQ-CQ sont composés de standards et de blancs certifiés OREAS. Tous les travaux de préparation et d'analyse des échantillons ont été effectués dans les installations d'Actlabs à Ancaster, en Ontario. Plusieurs techniques analytiques ont été utilisées pour caractériser les échantillons, qu'Actlabs combine dans le paquet analytique « 8-REE ». Cet ensemble couvre l'analyse de roches entières et d'éléments traces. Les analyses de la roche entière sont effectuées par fusion au métaborate et tétraborate de lithium, suivie d'un dosage par plasma à couplage inductif (ICP). Les éléments traces sont également analysés par fusion ICP-MS.

Personne qualifiée

L'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué a été révisée et approuvée par Eric Kinnan, géo. (OGQ n° 00788), géologue-conseil indépendant et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. M. Kinnan a examiné les données divulguées aux présentes et a vérifié l'information au moyen de l'examen de la base de données du projet, des registres géologiques, des certificats d'analyses ainsi que des protocoles et procédures d'assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) applicables.

À propos de Scandium Canada Ltée

Scandium Canada (TSX-V : SCD) est une société de matériaux critiques avancés qui développe la seule source primaire de scandium verticalement intégrée en Amérique du Nord, de son projet Crater Lake, au Nunavik, au Québec, jusqu'aux produits d'alliages aluminium-scandium (Al-Sc). Par l'entremise de Scalium+, sa filiale de commercialisation en propriété exclusive, la Société met en marché dès aujourd'hui ses alliages Al-Sc exclusifs, en instance de brevet, ainsi que la gamme d'alliages et de technologies Scalium®, tout en faisant progresser le projet minier Crater Lake pour l'avenir. Cette stratégie à deux moteurs positionne Scandium Canada pour ancrer une chaîne d'approvisionnement nord-américaine du scandium fiable et résiliente, et façonner l'avenir de matériaux plus légers, plus résistants et plus durables pour les entreprises en fabrication de pointe, tout en s'engageant à bâtir une économie plus responsable par l'innovation et l'agilité.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris, sans s'y limiter, des énoncés concernant les résultats et la réalisation du programme de forage 2026, la réalisation et l'échéancier d'une mise

à jour de l'estimation des ressources minérales et, de façon générale, le paragraphe « À propos de Scandium Canada Ltée » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société.

Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la Société au moment de leur formulation, sont intrinsèquement assujetties à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses pourraient se révéler inexactes. Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent influer directement ou indirectement sur les résultats réels et pourraient faire en sorte que ceux-ci diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Une description des hypothèses utilisées pour élaborer cette information prospective ainsi qu'une description des facteurs de risque susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de l'information prospective figurent dans les documents d'information de la Société déposés sur le site Web de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

De par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il existe des risques que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se concrétisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas l'expérience future. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but de renseigner sur les efforts déployés par la direction pour développer le projet Crater Lake et, de façon plus générale, sur ses attentes et ses plans pour l'avenir. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, étant donné qu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des convictions, plans, objectifs, attentes, anticipations, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué sont visés par ces mises en garde ainsi que par celles formulées dans nos autres documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif ou d'expliquer tout écart important entre des événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour plus d'information ou pour toute demande d'entrevue, veuillez communiquer avec :

Scandium Canada Ltée Arnaud Bourassa Francoeur *Directeur, communications et marketing* **Téléphone** : +1 (418) 609-4900 **Courriel** : info@scandium-canada.com	**Site Web :** www.scandium-canada.com **LinkedIn** : Scandium Canada Ltd. **X** : @ScandiumCanada **Facebook** : Scandium Canada **Instagram** : @scandiumcanada